

TSG T 7003

电梯检规第2号修改单

与TSG T7001相同的增加、修改及删除内容不重复介绍




TSG T7003第2号修改单——附件A


修改

2.12 电缆 引入 C	非本安型防爆电气部件应当采用电缆密封圈式引入装置，其弹性密封圈一个孔只应密封一根电缆，弹性密封圈压紧后应能将电缆均匀地被挤紧密封，不得用胶泥或者胶布替代密封圈。	必要时现场目测。
2.12 电缆 引入 C	非本安型防爆电气部件应当采用电缆引入装置(密封方法为弹性密封圈或填料)，该装置应当能够夹紧电缆，夹紧组件可以通过夹紧措施、密封圈或者填料来实现	目测

TSG T7003第2号修改单——附件A

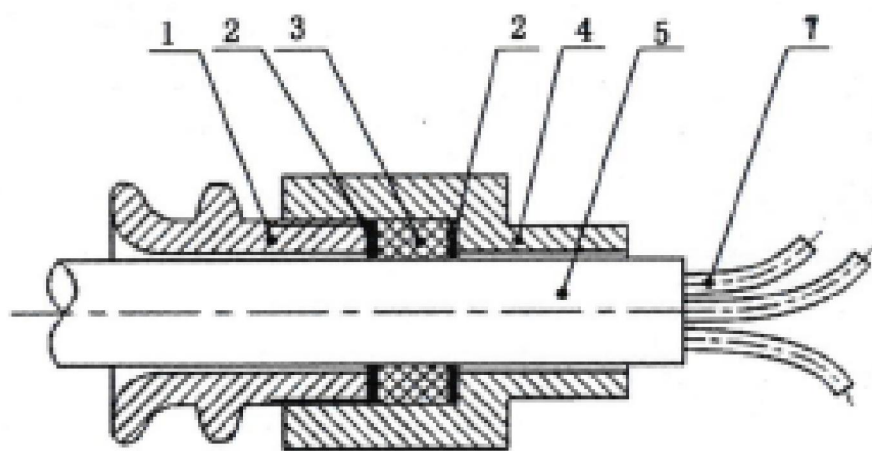

a) 密封圈式电缆引入装置

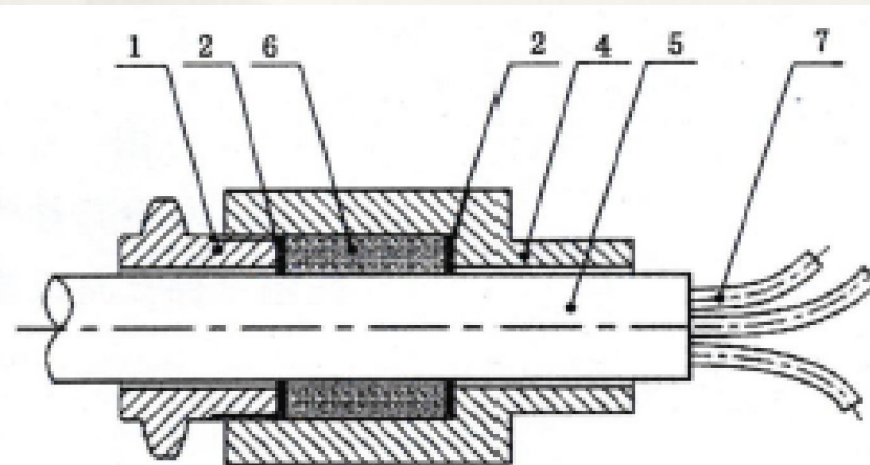

b) 填料式电缆引入装置

1-压紧螺母、2-金属垫圈、3-弹性密封圈、
4-联通节、5-电缆、6-填料、7-导线